



원본번호 : DN91-C8D8-8764-7354

# 경기도보건환경연구원

수신자: 경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5 하남시친환경사업소장  
(경유)  
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400029-01	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-03-05
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5		
채취장소	일장천				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년03월05일~2024년03월12일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-03-04

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	1.5	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		






경기도보건환경연구원장

지방환경연구사 이진영      지방환경연구관 김태현      물환경연구부장 황찬원  
협조자  
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / [http://www.gg.go.kr/gg\\_health](http://www.gg.go.kr/gg_health)

전화 031-8008-9922      FAX 031-8008-9938      사용자 winlee81@gg.go.kr

본

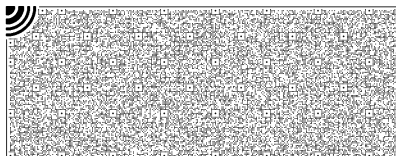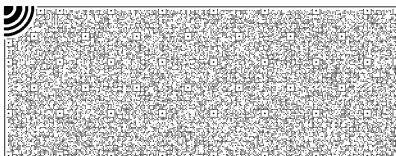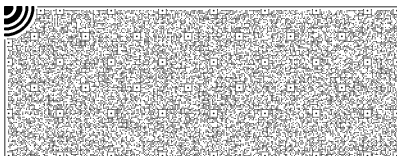



원본번호 : DN42-416D-9282-0693

# 경기도보건환경연구원

수신자: 경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5 하남시친환경사업소장  
(경유)  
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400029-02	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-03-05
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5		
채취장소	은고개				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년03월05일~2024년03월12일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-03-04

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	1	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	0.9	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		






경기도보건환경연구원장

지방환경연구사 이진영      지방환경연구관 김태현      물환경연구부장 황찬원  
협조자  
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / [http://www.gg.go.kr/gg\\_health](http://www.gg.go.kr/gg_health)

전화 031-8008-9922      FAX 031-8008-9938      사용자 winlee81@gg.go.kr

본

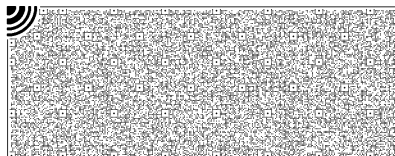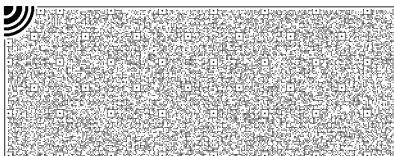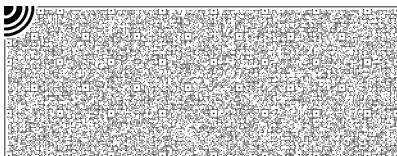



원본번호 : DNEB-30D6-2261-5931

# 경기도보건환경연구원

수신자: 경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5 하남시친환경사업소장  
(경유)  
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400029-03	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-03-05
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5		
채취장소	곱돌광산				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년03월05일~2024년03월12일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-03-04

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	2.5	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		




경기도보건환경연구원장



지방환경연구사 이진영      지방환경연구관 김태현      물환경연구부장 황찬원  
협조자  
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / [http://www.gg.go.kr/gg\\_health](http://www.gg.go.kr/gg_health)

전화 031-8008-9922      FAX 031-8008-9938      사용자 winlee81@gg.go.kr

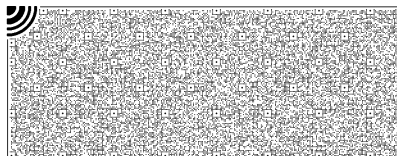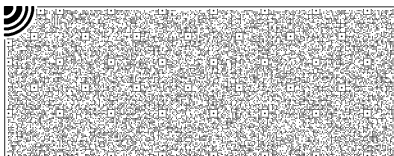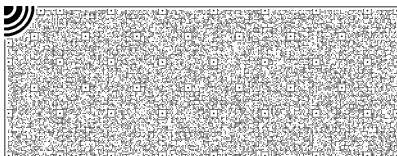



원본번호 : DN06-8503-6211-4865

# 경기도보건환경연구원

수신자: 경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5 하남시친환경사업소장  
(경유)  
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400029-04	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-03-05
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5		
채취장소	선법사				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년03월05일~2024년03월12일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-03-04

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	2.1	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		






경기도보건환경연구원장

지방환경연구사 이진영 지방환경연구관 김태현 물환경연구부장 황찬원

협조자  
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / [http://www.gg.go.kr/gg\\_health](http://www.gg.go.kr/gg_health)

전화 031-8008-9922 FAX 031-8008-9938 사용자 winlee81@gg.go.kr

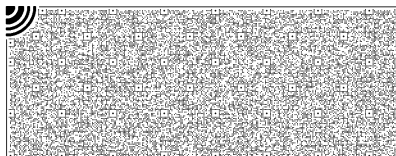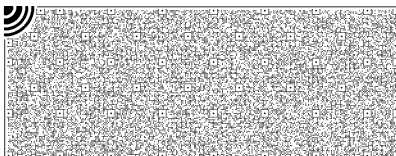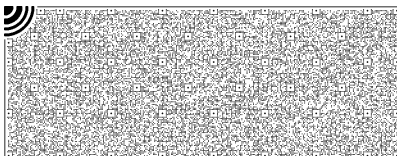



원본번호 : DN19-B018-0105-8085

# 경기도보건환경연구원

수신자: 경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5 하남시친환경사업소장  
(경유)  
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400029-05	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-03-05
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5		
채취장소	참샘골				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년03월05일~2024년03월12일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-03-04

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	0.8	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	5.1	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

경기도보건환경연구원장






지방환경연구사 이진영      지방환경연구관 김태현      물환경연구부장 황찬원  
협조자  
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / [http://www.gg.go.kr/gg\\_health](http://www.gg.go.kr/gg_health)

전화 031-8008-9922      FAX 031-8008-9938      사용자 winlee81@gg.go.kr

본

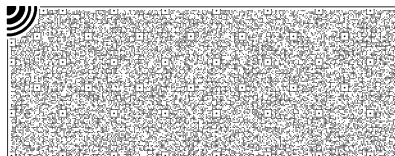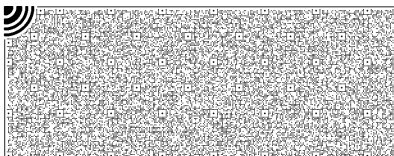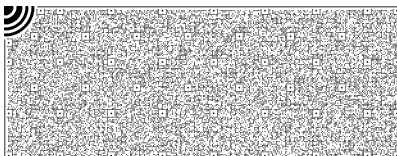



원본번호 : DNC2-DB11-7852-8777

# 경기도보건환경연구원

수신자: 경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5 하남시친환경사업소장  
(경유)  
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400029-06	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-03-05
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 (창우동)21-5		
채취장소	이장천				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년03월05일~2024년03월12일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-03-04

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	4	CFU/mL
<b>총대장균군</b>	<b>불검출</b>	<b>검출</b>	<b>/100mL</b>
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	4.3	mg/L
판정	<b>부적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』</b>		



경기도보건환경연구원장

지방환경연구소 이진영      지방환경연구관 김태현      물환경연구부장 황찬원  
협조자  
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / [http://www.gg.go.kr/gg\\_health](http://www.gg.go.kr/gg_health)

전화 031-8008-9922      FAX 031-8008-9938      사용자 winlee81@gg.go.kr

