



원본번호 : DN90-0D21-2011-3222

경기도보건환경연구원

수신자: 경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5 하남시청 하남시친환경사업소장
(경유)
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400082-01	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-04-01
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5		
채취장소	일장천				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년04월01일~2024년04월09일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-04-01

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	1	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	1.5	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		






경기도보건환경연구원장

지방환경연구소 이진영 지방환경연구관 김태현 물환경연구부장 황찬원
협조자
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / http://www.gg.go.kr/gg_health

전화 031-8008-9922 FAX 031-8008-9938 사용자 winlee81@gg.go.kr

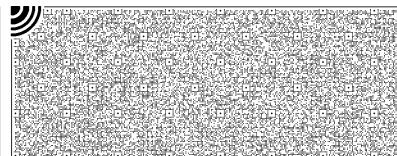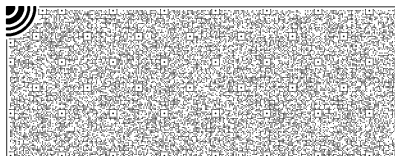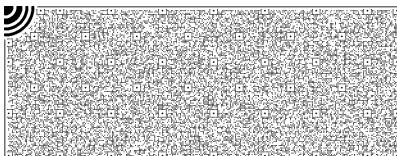



원본번호 : DNC9-4612-2051-7955

경기도보건환경연구원

수신자: 경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5 하남시청 하남시친환경사업소장
(경유)
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400082-02	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-04-01
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5		
채취장소	은고개				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년04월01일~2024년04월09일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-04-01

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	1	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	0.7	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		






경기도보건환경연구원장

지방환경연구소 이진영 지방환경연구관 김태현 물환경연구부장 황찬원
협조자
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / http://www.gg.go.kr/gg_health

전화 031-8008-9922 FAX 031-8008-9938 사용자 winlee81@gg.go.kr

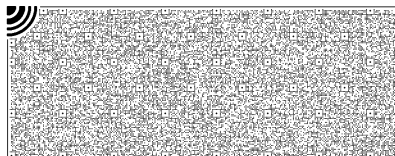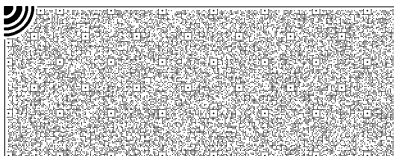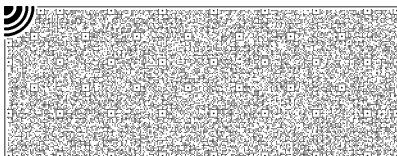



원본번호 : DN17-5F35-1216-3359

경기도보건환경연구원

수신자: 경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5 하남시청 하남시친환경사업소장
(경유)
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400082-03	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-04-01
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5		
채취장소	곱돌광산				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년04월01일~2024년04월09일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-04-01

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	0.8	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	2.4	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		






경기도보건환경연구원장

지방환경연구사 이진영 지방환경연구관 김태현 물환경연구부장 황찬원
협조자
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / http://www.gg.go.kr/gg_health

전화 031-8008-9922 FAX 031-8008-9938 사용자 winlee81@gg.go.kr

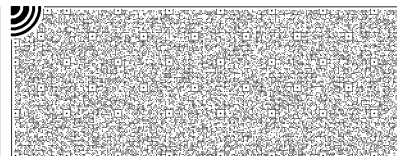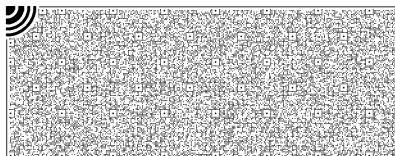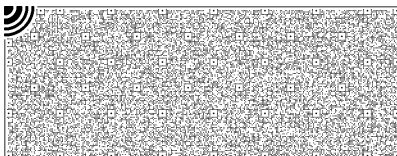



원본번호 : DN74-ODD5-5691-1108

경기도보건환경연구원

수신자: 경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5 하남시청 하남시친환경사업소장
(경유)
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400082-04	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-04-01
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5		
채취장소	선법사				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년04월01일~2024년04월09일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-04-01

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	1.0	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	1.8	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		






경기도보건환경연구원장

지방환경연구사 이진영 지방환경연구관 김태현 물환경연구부장 황찬원
협조자
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / http://www.gg.go.kr/gg_health

전화 031-8008-9922 FAX 031-8008-9938 사용자 winlee81@gg.go.kr

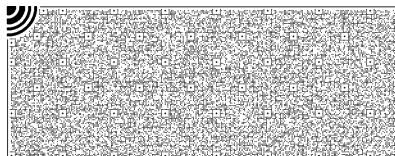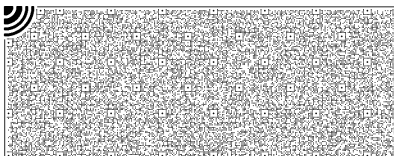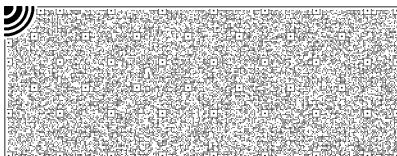



원본번호 : DN6C-2516-6695-4626

경기도보건환경연구원

수신자: 경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5 하남시청 하남시친환경사업소장
(경유)
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400082-05	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-04-01
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5		
채취장소	참샘골				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년04월01일~2024년04월09일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-04-01

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	3.4	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	5.0	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		






경기도보건환경연구원장

지방환경연구소 이진영 지방환경연구관 김태현 물환경연구부장 황찬원
협조자
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / http://www.gg.go.kr/gg_health

전화 031-8008-9922 FAX 031-8008-9938 사용자 winlee81@gg.go.kr

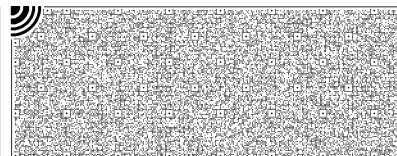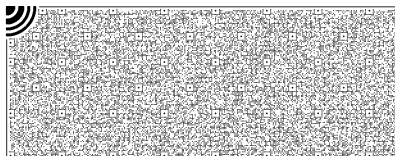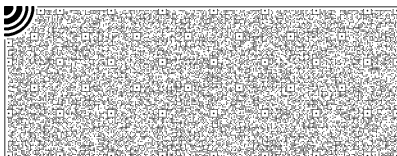



원본번호 : DNE7-BD12-7787-2648

경기도보건환경연구원

수신자: 경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5 하남시청 하남시친환경사업소장
(경유)
제목: 수질검사성적서

접수번호	2152400082-06	시료명	먹는물공동시설/지하수6항	접수일자	2024-04-01
의뢰자	하남시친환경사업소장	의뢰주소	경기도 하남시 검단산로 320, 하남정수장 관리동 21-5		
채취장소	이장천				
검사목적	정기	시험환경	온도(25±10)℃, 상대습도(50±30)% R.H.	시험기간	2024년04월01일~2024년04월09일
시험방법	먹는물수질공정시험기준	법적근거	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙	채취일자	2024-04-01

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	2	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
과망간산칼륨 소비량	10 이하	1.0	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	3.2	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		



경기도보건환경연구원장

지방환경연구사 이진영 지방환경연구관 김태현 물환경연구부장 황찬원
협조자
시행

우 16381 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) / http://www.gg.go.kr/gg_health

전화 031-8008-9922 FAX 031-8008-9938 사용자 winlee81@gg.go.kr

